Piattaforma CWS IoT Web Cloud Tech

Requisiti di Installazione Server + Accesso Client Web

Requisiti Minimi

Tipo di Installazione:

- Server Fisico
- Server Virtuale**

Requisiti Minimi Indispensabili:

- CPU- Processore: minimo 2 processori da 2.6GHz, da aumentare il numero di core o CPU in base alle necessità.
- RAM: almeno 16 GB, da aumentare in base alle necessità.
- Harddisk: almeno 500 GB SSD (preferibilmente dischi NVMI**).

Sistema operativo:

- Windows Server 2022**
- Windows Server 2019

Data Base:

- Sql Server Express edizioni: 2017, 2019, 2022** se non già presente, verrà installato automaticamente dalla piattaforma CWS al momento dell'installazione.
- Sql Server Standard ** (Opzionale consigliata).
- Sql Server Enterprise.

Web Server:

- Attivare MS IIS Internet Information Service (generalmente già presente nel SO del server)

Accesso Client Intranet Internet per dispositivi fissi e mobili:

- Preferenze su sistemi operativi: nessuna.
- Preferenze su Browser Web: MS © Explorer, Google Chrome, MS Firefox o compatibili.

Indicazioni di rete (Accesso Client Web):

- Porta TCP 80 tassativamente Aperta **
- IP Pubblico (pubblicazione Web) **
- Oppure Dominio Web dedicato **


Indicazioni di Rete (Acquisizione dispositivi dal campo):

In base ai dispositivi da acquisire:


- Porta TCP 1001, 7945, 80 & UDP 65535
- Porta TCP 502
- Porta TCP 102

** Soluzioni Consigliate, soprattutto su installazioni con grande numero di acquisizioni.

Architettura Web Internet

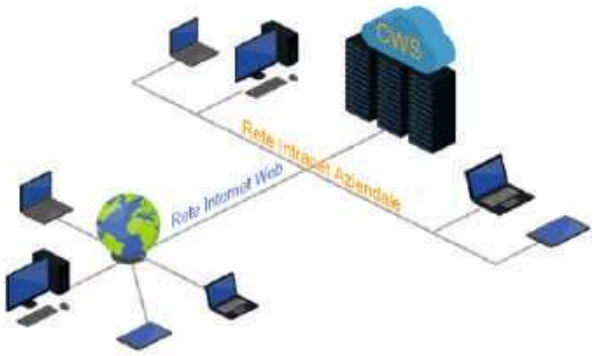

Architettura Intranet Web

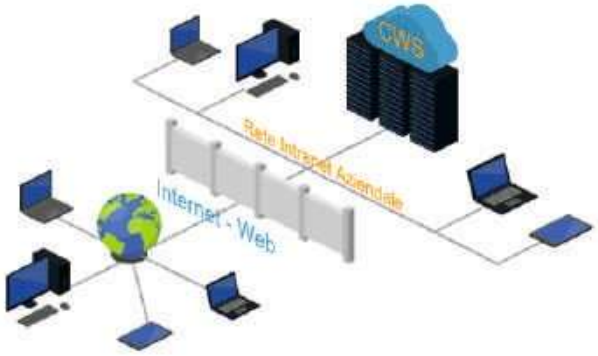

Ceam Control Equipment srl
Headquarter - Via Val d' Orme, 291 - 50053 Empoli (FI)
Branch Office - Via Cruto, 8 - 10045 - Piossasco (TO)
Tel +39 0571 924181 - Fax +39 0571 924505
info@ceamgroup.com
www.ceamgroup.com
www.sensorstore.it