



Piattaforma CWS IoT Web Cloud Tech

Requisiti di Installazione Server + Accesso Client Web

Tipo di Installazione:

- Server Fisico
- Server Virtuale**

Requisiti Minimi Indispensabili:

- CPU- Processore: minimo 2 CPU con 1 core da 2.6 GHz, da aumentare il numero di core o CPU in base alle necessità.
- RAM: almeno 16 Gb, da aumentare in base alle necessità.
- HDD: Min 500 GB HDD (Preferibilmente dischi SSD**).

Sistema operativo:

- Windows Server 2022**
- Windows Server 2019
-

Data Base:

- Sql Server Express edizioni: 2016, 2017, 2019, 2022** se non è già presente, verrà installato automaticamente dalla piattaforma CWS al momento dell'installazione.
- Sql Server Standard** (Opzione Consigliata)
- Sql Server Enterprise

Web Server:

- Attivare MS IIS Internet Information Service (generalmente già presente nel SO del server)

Accesso Client Intranet

Internet per dispositivi fissi e mobili:

- Preferenze su sistemi operativi: nessuna.
- Preferenze su Browser Web: MS © Explorer, Google Chrome, MS Firefox o compatibili.

Indicazioni di rete (Accesso Client Web):


- Porta TCP 80 Tassativamente Aperta **
- IP Pubblico (Per Pubblicazione Web) **
- Oppure Dominio Web Proprietario Dedicato **

Indicazioni di Rete (Acquisizione dispositivi dal campo):


- In base ai dispositivi da acquisire:
- Porta TCP 1001, 7945, 80 & UDP 65535
 - Porta TCP 502
 - Porta TCP 102

** Soluzioni Consigliate, soprattutto su installazioni con grande numero di acquisizioni.


Requisiti Minimi

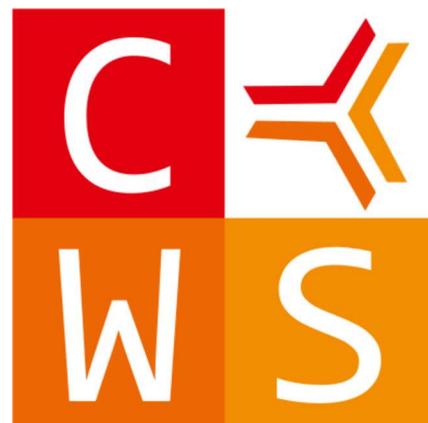

Architettura Web Internet

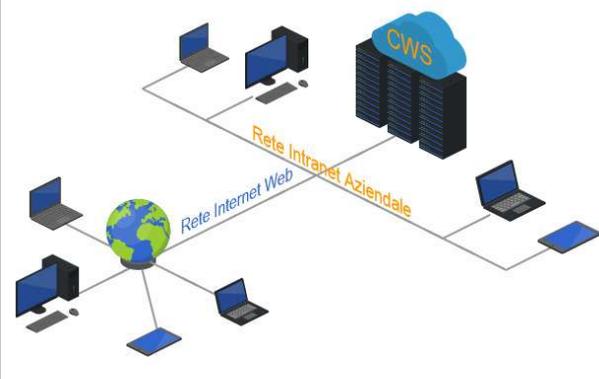

Architettura Intranet Web

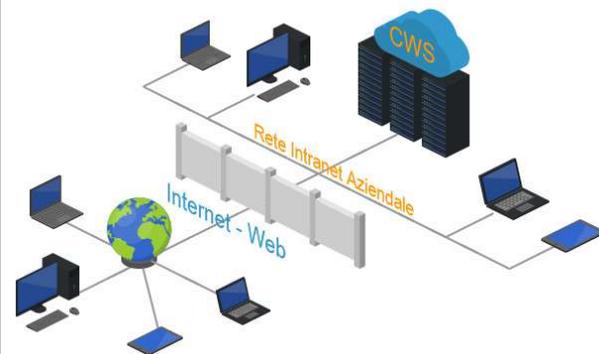

Ceam Control Equipment srl

Headquarter - Via Val d' Orme, 291 - 50053 Empoli (FI)

Branch Office - Via Cruto, 8 - 10045 - Piosasco (TO)

Tel +39 0571 924181 - Fax +39 0571 924505

info@ceamgroup.com

www.ceamgroup.com

www.sensorstore.it

